
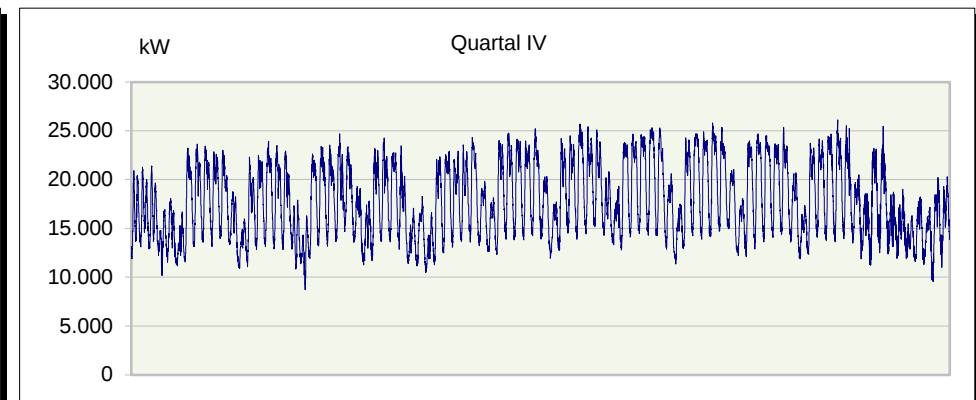
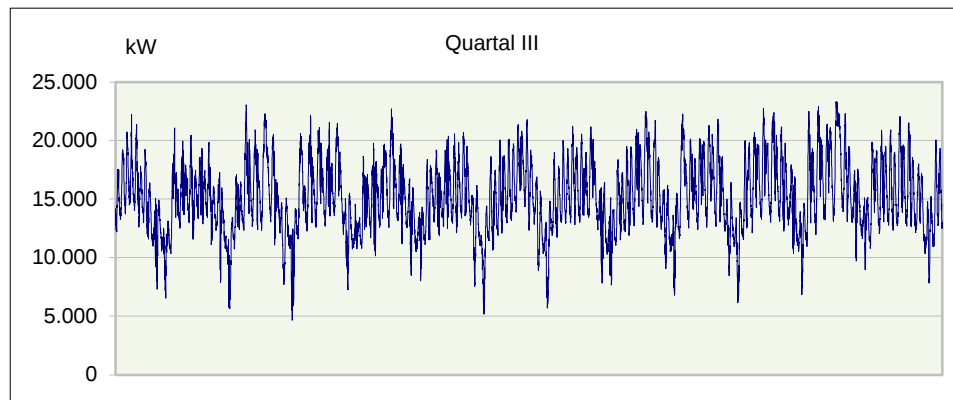
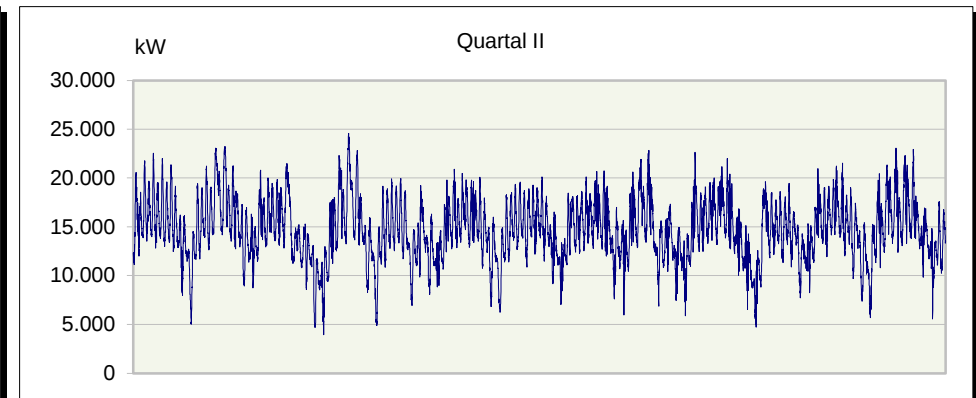


Mittelspannung MS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG
GJ 2025

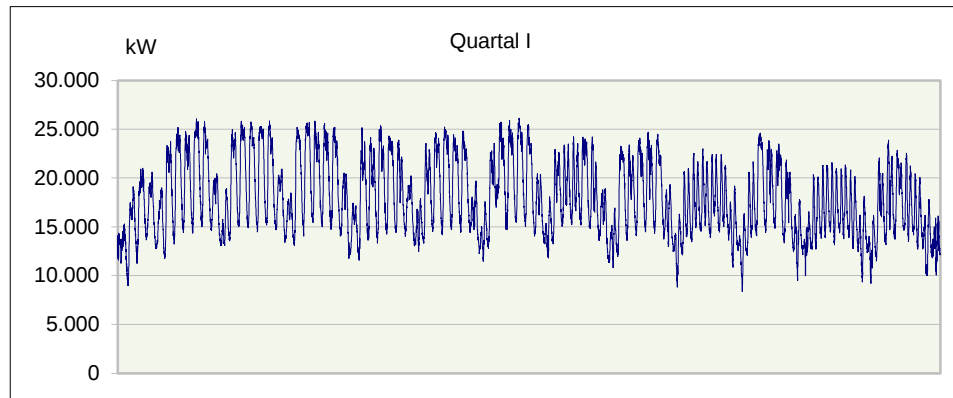

Jahresarbeit	143.537.728 kWh
Höchstleistung	26.114 kW
Datum/Zeit P _{max}	18.12.2025 10:15 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).

Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.