
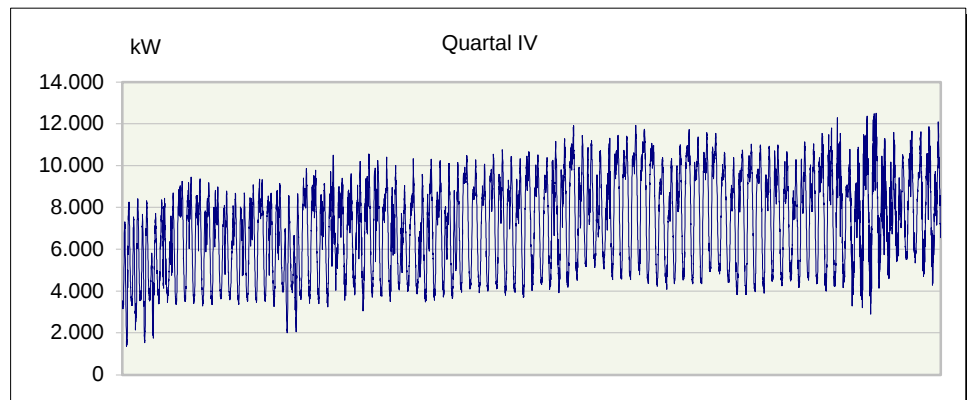
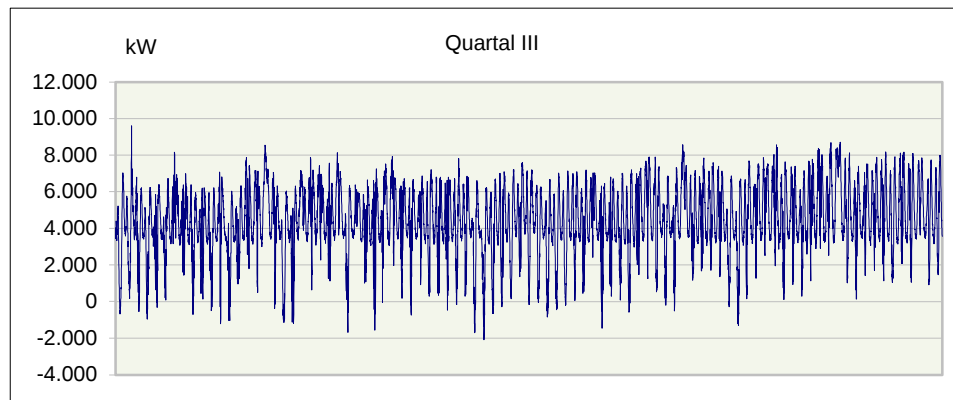
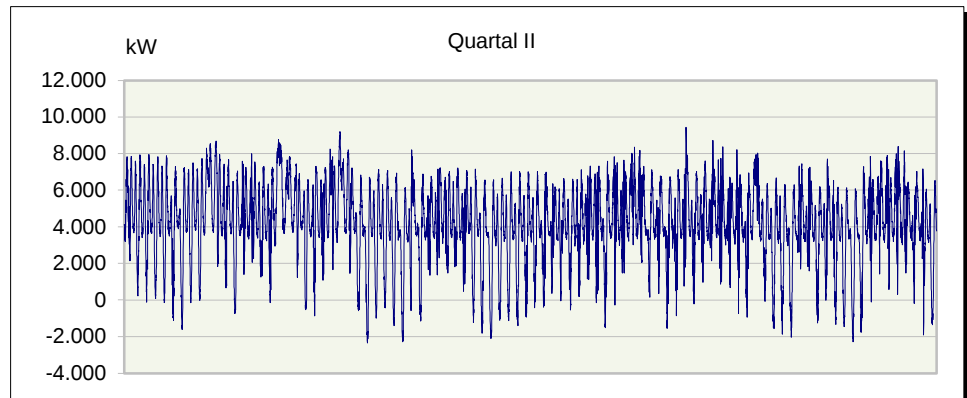


Umspannung MS/NS
Lastverlauf der Jahreshöchstlast

§ 23c Abs. 3 Nr. 1 EnWG
GJ 2025

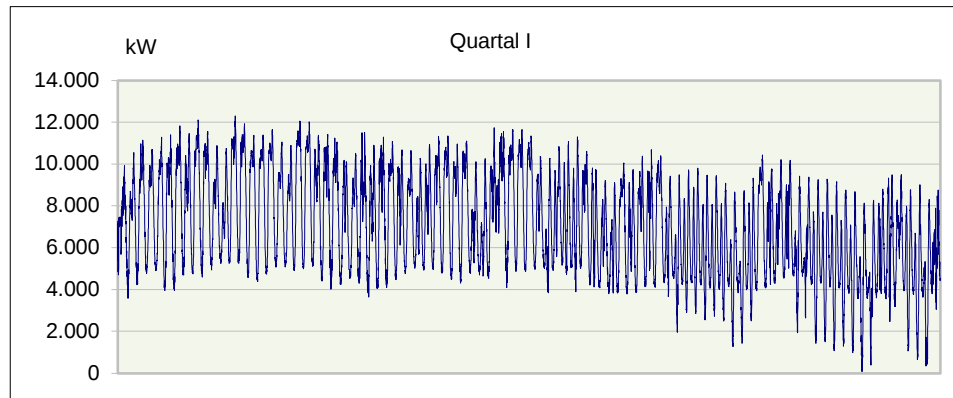

Jahresarbeit	50.305.313 kWh
Höchstleistung	12.507 kW
Datum/Zeit P _{max}	23.12.2025 18:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
 (Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).

Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.