
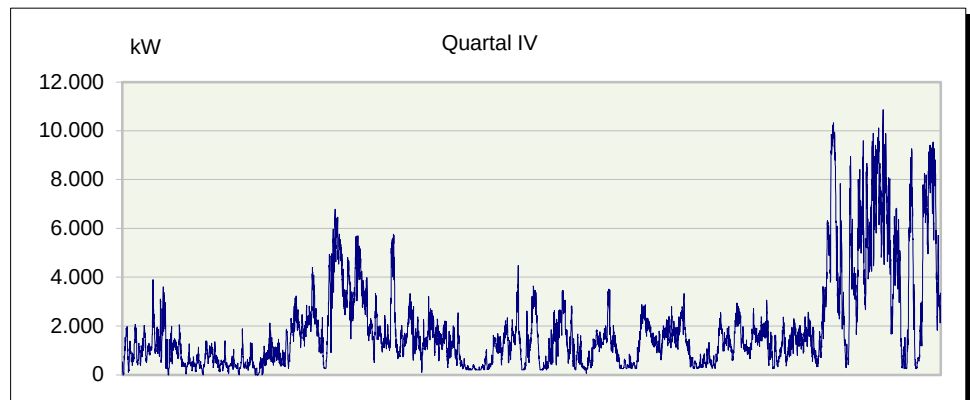
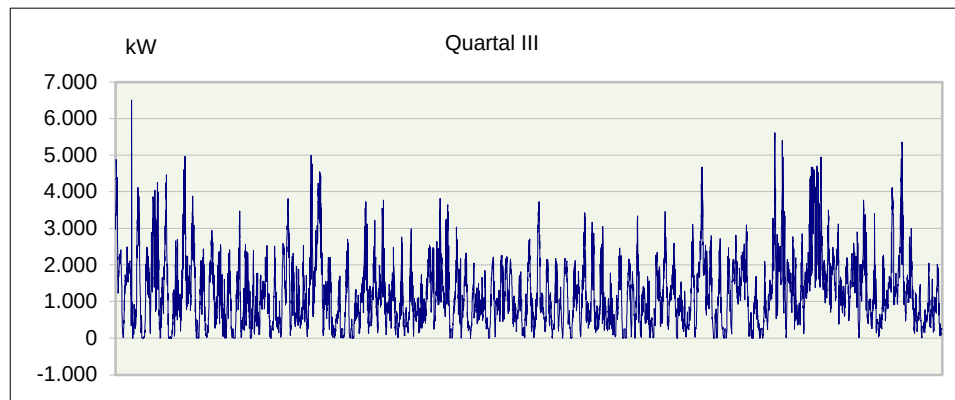
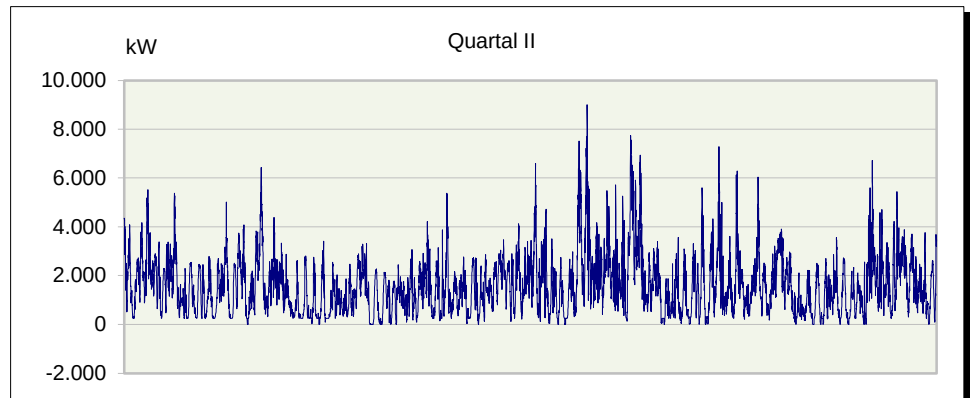


Mittelspannung MS
Summe aller Einspeisungen

§ 23c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
GJ 2025

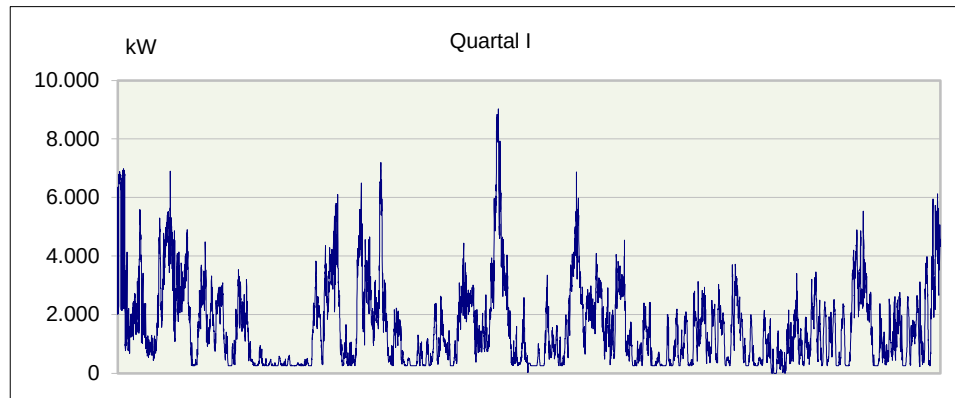

Jahresarbeit	13.845.108 kWh
Höchstleistung	12.611 kW
Datum/Zeit P _{max}	31.12.2025 09:00 Uhr MEZ

Die Daten basieren auf LGL, die zum Teil nicht gemessen sind
(Hochrechnungen, Auffüllen von Lücken...).

Abweichungen zu den Abrechnungswerten sind daher vorhanden.